

AGROLAB Agrar&Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Brændekilde Vandværk
Tage Rasmussen
Bømsevej 21
Brændekilde
5250 Odense SV
DÅNEMARK

Dato 18.01.2021
Kundenr. 10062837

ANALYSERAPPORT 2074190 - 187184

Ordre **2074190 Brændekilde Vandværk - Ledningsnet, A-parameter**
 Analyse nr. **187184 Drikkevand Danmark**
 Projekt **4184 Brændekilde Vandværk Drikkevand**
 Prøvens ankomst **12.01.2021**
 Prøvetagning **12.01.2021 08:25**
 Prøvetager **853**
 Kunde-prøvebetegnelse **30932950**
 Formål **Flushprøve (Ledningsnetprøve)**
 Omfang **Gruppe A-Parameter**
 Udtagningssted **Brændekilde Vandværk - Ledningsnet**
 . **Mosegyden 55, Gildesal**
 Gade **Mosegyden 55**
 Postnummer/Sted **5250 Odense SV**
 Anlægs-ID **82033**

Enhed	Resultat	Påvisningsgrænse	Kvantificeringsgr.	Vejledende værdier iht. BEK nr. 802	Metode
-------	----------	------------------	--------------------	-------------------------------------	--------

Fysisk-kemisk Parameter

Enhed	Resultat	Påvisningsgrænse	Kvantificeringsgr.	Vejledende værdier iht. BEK nr. 802	Metode
pH-værdi (feltmåling)	7,72		2	7-8,5	DIN EN ISO 10523 : 2012-04
Temperatur (Feltmåling)	6,9		0		DIN 38404-4 : 1976-12
Ledningsevne ved 20 °C (Feltmåling)	569		10		DIN EN 27888 : 1993-11
Turbiditet (Laboratorium)	0,30		0,05	1	DIN EN ISO 7027 : 2000-04
Farvetal-Pt	2,7	1	2	15	DIN EN ISO 7887 : 2012-09

Sensorisk undersøgelse

Lugt (Feltmåling)	Ingen lugt				DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)
Smag (Feltmåling)	Ingen				DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)

Uorganiske sporstoffer

Jern (Fe)	µg/l	47	3	10	200	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 (M 069)
-----------	------	----	---	----	-----	--------------------------------------

Mikrobiologisk undersøgelse

Kimtal ved 22°C	CFU/1ml	12		0	200	DIN EN ISO 6222 : 1999-07
E. coli	CFU/100ml	0		0	0	DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Coliforme bakterier	CFU/100ml	0		0	0	DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09

Parameterspecifik målesikkerhed og information om beregningsmetoden vil blive leveret efter anmodning hvis de rapporterede resultater er over den parameterspecifikke kvantificeringsgrænse.

Prøvetagning er udført i henhold til: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12

De procedurer, der er rapporteret i dette dokument, er akkrediteret i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Kun ikke-akkrediterede procedurer er markeret med symbolet "ns").


Dato 18.01.2021
Kundenr. 10062837

ANALYSERAPPORT 2074190 - 187184

Testens begyndelse: 13.01.2021

Testens afslutning: 16.01.2021 07:30

Resultaterne er kun relateret til de testede artikler. I tilfælde, hvor laboratoriet ikke var ansvarlig for prøveudtagning, gælder de rapporterede resultater for prøven som modtaget. Mangfoldiggørelse af uddrag af rapporten er ikke tilladt uden vores skriftlige tilladelse. Resultaterne på denne analyserapport bliver afrapporteret på en forenklet måde i overensstemmelse med den med Dem skriftlig truffet aftalt ifølge ordrebekræftelse i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018, afsnit 7.8.1.3.

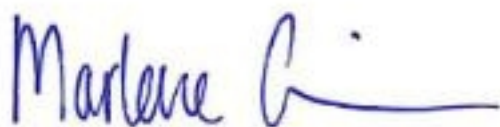

**AGROLAB Agrar&Umwelt Marlene Christensen, Tlf. /
Kundeservice, e-mail: crm-aauk-dk@agrolab.de**

De procedurer, der er rapporteret i dette dokument, er akkrediteret i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Kun ikke-akkrediterede procedurer er markeret med symbolet "ns)".